

PSO2020 IEC104 协议通讯不发电度量召唤怎么处理

问题描述:


PSO2020 在以 iec104 协议与设备建立通讯后，电度量不能第一时间上送，或者上送速度非常慢。

问题原因:


PSO iec104 协议在通讯过程中不下发电度量召唤命令

解决方案:

1. PSO 在 iec104 协议中定义的电度量召唤的变量地址为 FORCECI，变量类型为 DIGITAL；

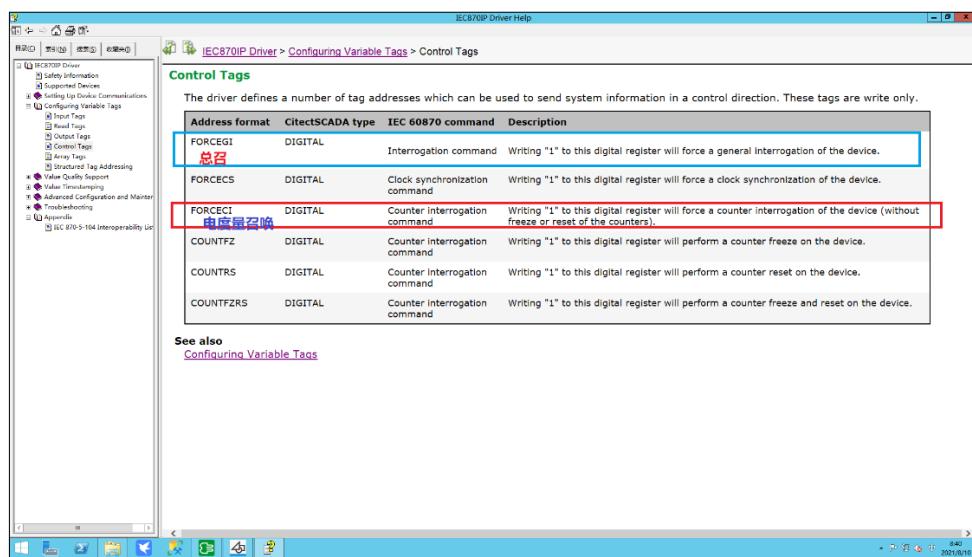

2. 在 studio 中新建变量标签，标签名称可以自定义，地址为 FORCECI，变量类型为 DIGITAL；

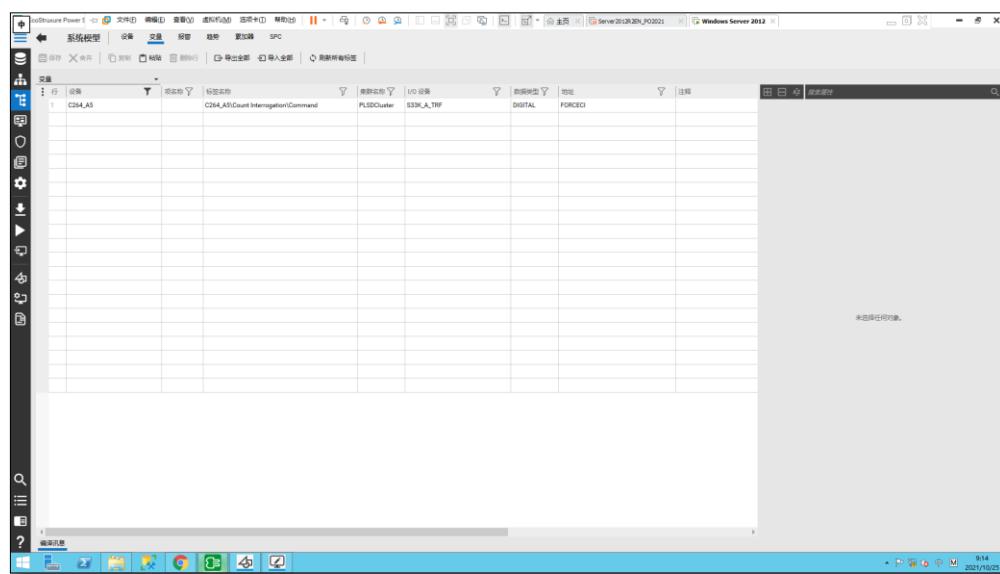

3.在 studio 中新建事件进行触发总召命令，事件名称为 global，周期为 30 分钟，触发条件为通讯状态正常 C264_A5\LPHD1\EEHealth=1；动作为 pulse(C264_A5\Count Interrogation\Command)。

